
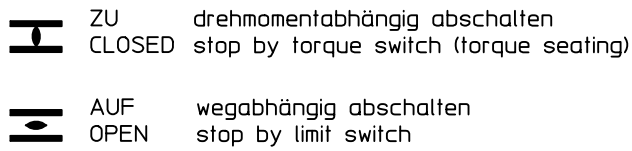
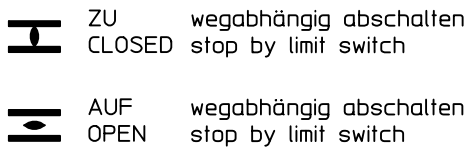


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

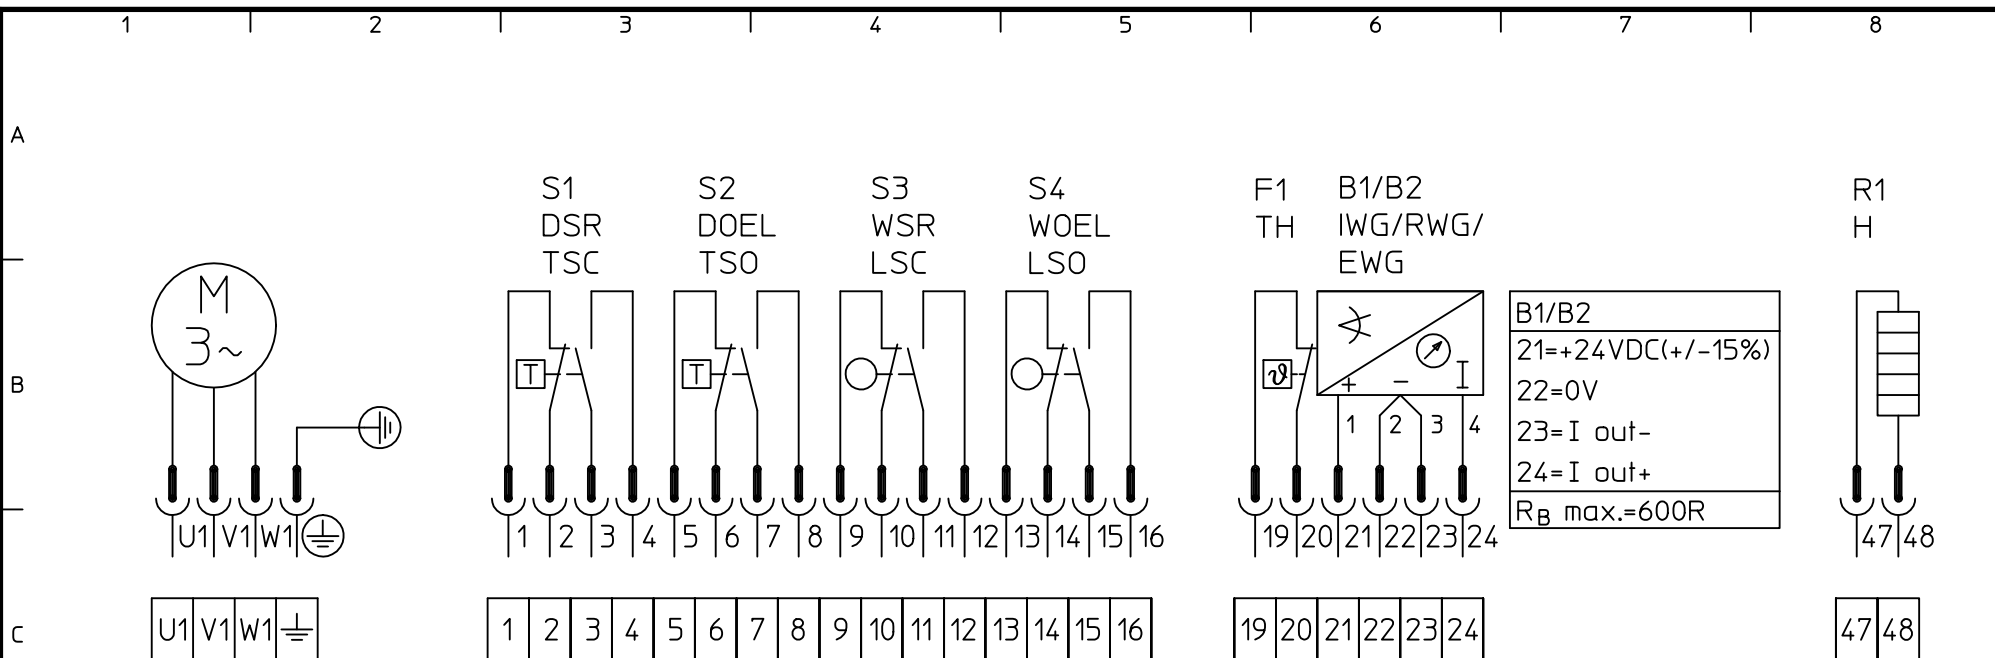

Schalterabwicklung / Switch development				
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN	
S1 DSR/TSC	Öffner / NC Schließer / NO			
S2 D0EL/TS0	Öffner / NC Schließer / NO			
S3 WSR/LSC	Öffner / NC Schließer / NO			
S4 W0EL/LS0	Öffner / NC Schließer / NO			

Schalterabwicklung / Switch development				
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN	
S1 DSR/TSC	Öffner / NC Schließer / NO	---	-----	---
S2 D0EL/TS0	Öffner / NC Schließer / NO	---	-----	---
S3 WSR/LSC	Öffner / NC Schließer / NO	---	-----	---
S4 W0EL/LS0	Öffner / NC Schließer / NO	---	-----	---

————— = Kontakt geschlossen / Contact closed
 — — — — — = Kontakt offen / Contact open

S1	DSR/ TSC	Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf / Torque switch, closing, clockwise rotation
S2	DOEL/ TSO	Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf / Torque switch, opening, counter-clockwise rotation
S3	WSR/ LSC	Wegschalter, Schließen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation
S4	WOEL/ LSO	Wegschalter, Öffnen, Linkslauf / Limit switch, opening, counter-clockwise rotation
B1	IWG	Induktiver Stellungsgeber / Inductive position transmitter
B2	EWG/RWG	Elektronischer Stellungsgeber / Electronic position transmitter
F1	TH	Thermoschalter / Thermostwitches
R1	H	Heizung / Heater

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !

04	2014-088	2014-10-17	Mey	Datum	2014-10-17	 AUMA Riester GmbH & Co. KG	TPA00R1AA-0E1-000		
03	2014-088	2014-08-04	Mey	Bearb.	Meyer		Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
02	799/09	2009-12-08	Mey	Gepr.	Montoire				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire				
							Projekt		